


Tillsynsprotokoll BAGA BioDisc BA-BC

Automatik

Aktiva larm?


Ja Nej

Avläst dp-värde:.....

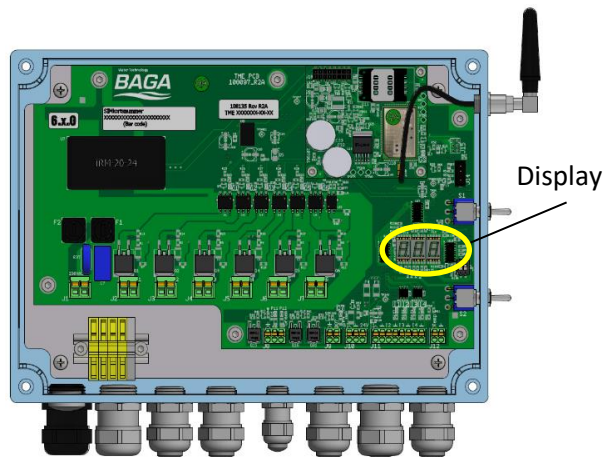


Tank

Kopp/-ar Eftersedimentation

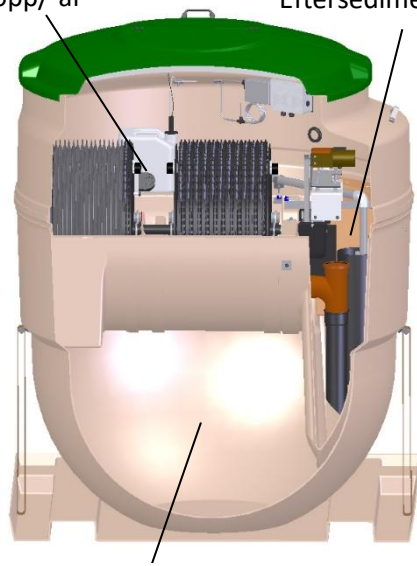

Slamavskiljardel

Suglans
Kopp/-ar Eftersedimentation

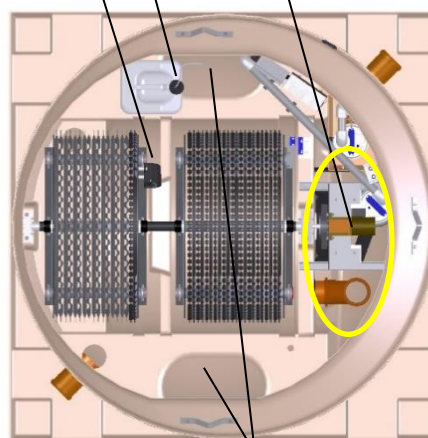

Slamavskiljardel

Flytslam i slamavskiljardel?

Inget Lite Mycket

Flytslam i eftersedimentation?

Inget Lite Mycket

Slam i kopp/-ar?

Inget Lite Mycket

Hur många cm har nivån i flockmedelsdunken sänkts sedan förra tillsynen?

Typ av flockningsmedel

BA100 BA200 BA700 BA760 PIX111 Annat Inget

Tänds lampan på skåpet när du lyfter suglansen och håller den upplyft i 10 sekunder?

Ja Nej

Nödbräddar ut till självfallsledning?

Ja Nej

Hushållet

Hur många personer bor i hushållet?

När slamtömdes anläggningen senast?

Kundnr Datum

Utfört av Fastighetsbeteckning